

Функция аварийной сигнализации:

при достижении температуры в термошкафу +70°C с контактов 11,12 («Перегрев НЗ» нормально замкнутые контакты) во внешнюю цепь сигнализации может быть снят сигнал об аварийно-высокой температуре.

### **Внимание!**

Температура корпусов обогревателей во время работы превышает 70°C, во избежание повреждения аппаратуры и кабелей производите их монтаж на расстоянии не менее 3 см от обогревателей.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **12 месяцев** со дня ввода изделия в эксплуатацию при условии ввода в эксплуатацию не позднее **6 месяцев** со дня продажи.

Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

### **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер \_\_\_\_\_ Комплект модификации \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ Представитель ОТК предприятия - изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Отметка торгующей организации \_\_\_\_\_


Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)



**ТАХИОН**  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

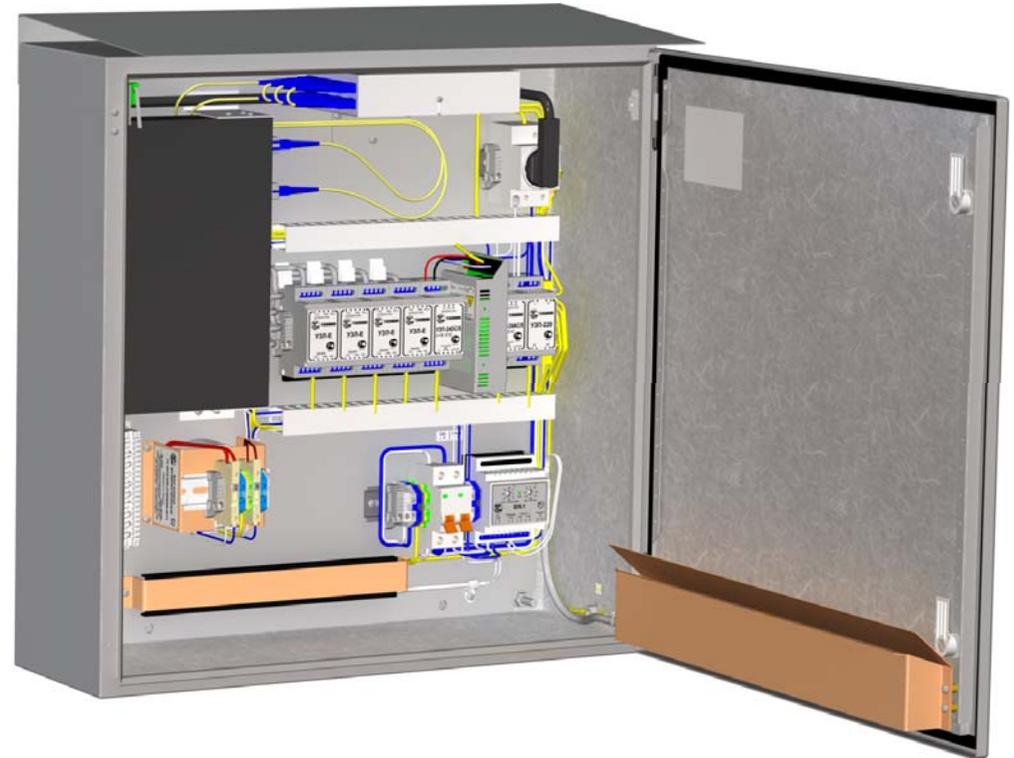

## **Термошкаф ТШ-1-03**

**ПАСПОРТ**

ИМПФ.422412.014-03 ПС



Сертификат соответствия № РОСС RU.

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр.Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»  
Тел: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: [www.tahion.spb.ru](http://www.tahion.spb.ru)

E-mail: [info@tahion.spb.ru](mailto:info@tahion.spb.ru)

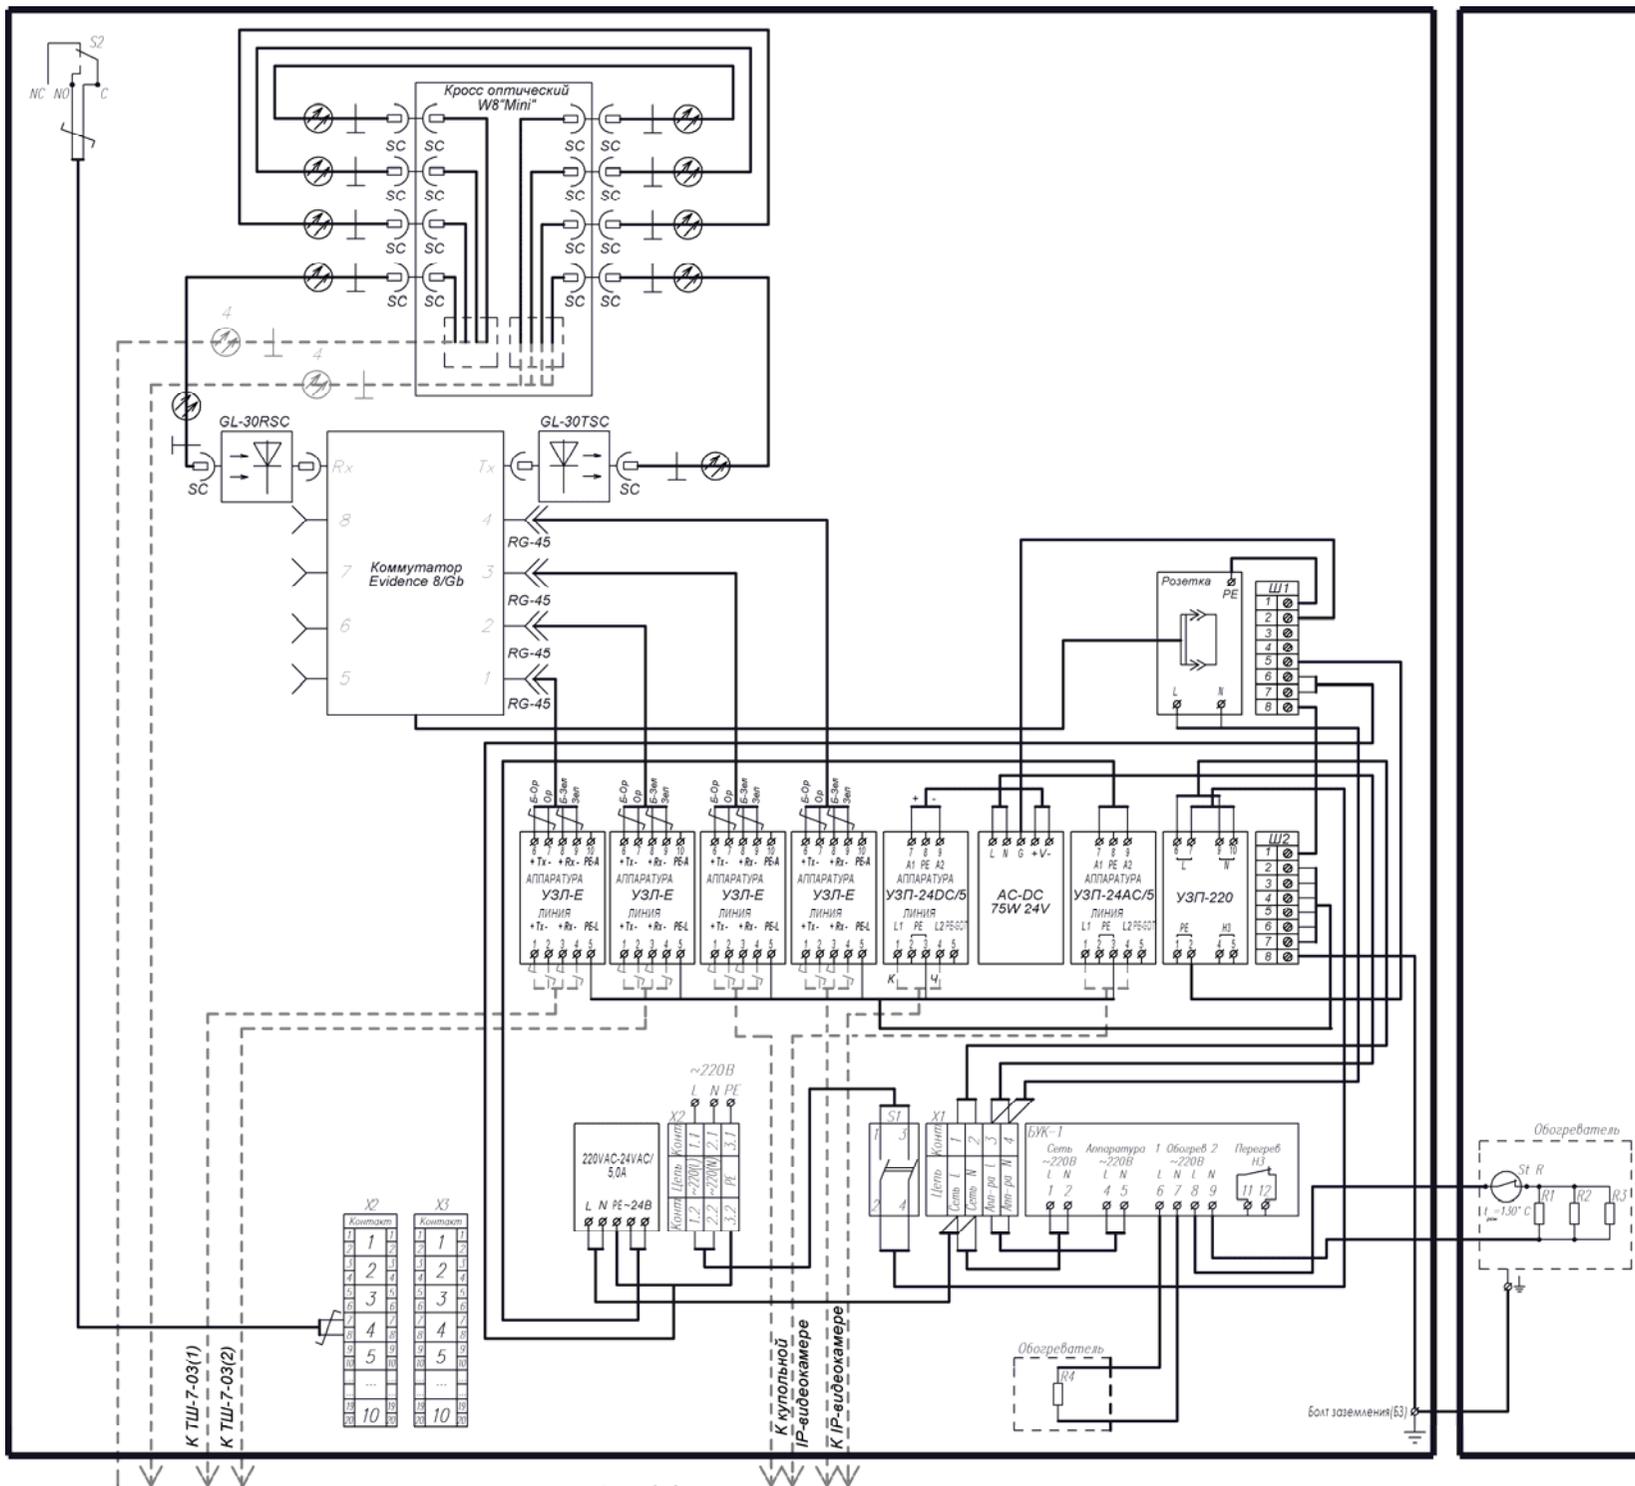


Рис. 2 Схема электрическая принципиальная

## Подключение термощкафа:

Подключение цепей изделия производится в соответствии со схемой электрической принципиальной (рис.2). Для подключения необходимо:

1. Заземлить шкаф ТШ-1-03 при помощи болта заземления (БЗ).
2. Подключить видеокамеры к устройствам защиты УЗЛ-Е и УЗП-24 согласно схеме (рис.2).
3. Подключить линии ETHERNET от шкафов ТШ-7-03 к устройствам защиты УЗЛ-Е (рис.2);
4. Произвести монтаж оптических кабелей для чего:
  - снять оптический кросс с кронштейна, ослабив крепежные винты В1 и В2 (рис.1);
  - закрепить оптические кабели в кроссе, сварить оптические волокна с пигтейлам, входящим в состав кросса, после чего установить кросс обратно на кронштейн;
5. Подключить тамперный контакт S2 (поз.4 рис.1) к внешнему устройству сигнализации через контакты 7 и 8 (4-я пара) планты X2.
6. Подать напряжение питания 220В АС на клеммную колодку X2, при этом фазный провод (L) соединить с контактом 1.1, нулевой провод (N) с контактом 2.1, а провод заземления соединить с контактом 3.1 (РЕ).

## Описание БУК-1:

Блок управления климатом БУК-1 обеспечивает управление обогревателями и холодным запуском аппаратуры установленной в термощкафу.

Температура включения (отключения) обогревателей устанавливается переключателем «Вкл. обогрев», температура отключения (включения) питания аппаратуры устанавливается переключателем «Откл. аппаратуры» (рис.2). Производителем выставлены следующие значения:

«Вкл. обогрева» 0°C;

«Откл. аппаратуры» -10°C

При данных установках обогрев включается при достижении температуры в нижней части шкафа значения +1°C, а отключается при достижении значения +5°C. Отключение аппаратуры произойдет если температура в средней части шкафа опустится до -9°C, а включение питания на аппаратуру произойдет при повышении до -5°C.

Можно изменять температуру включения обогрева и отключения аппаратуры, принимая во внимание данные таблиц 1 и 2:

Таблица 1

Положение переключателя «Вкл. обогрева»	t <sub>вкл.</sub> обогрева, °C	t <sub>откл.</sub> обогрева, °C
-20	-19	-15
-15	-14	-10
-10	-9	-5
-5	-4	-9
0	+1	+5
+5	+6	+10
+10	+11	+15
+15	+16	+20

Таблица 2

Положение переключателя «Откл. аппаратуры»	t <sub>откл.</sub> аппаратуры, °C	t <sub>вкл.</sub> аппаратуры, °C
-30	-29	-24
-25	-24	-19
-20	-19	-15
-15	-14	-10
-10	-9	-5
-5	-4	0
0	+1	+5
+5	+6	+9

## Система тепловой защиты:

в БУК-1 предусмотрена система тепловой защиты, предназначенная для аварийного отключения обогрева в случае достижения температуры выше +30±3°C из-за климатических факторов, либо выхода из строя системы обогрева. Система отключает питание обогревателя и включает его после понижения температуры внутри изделия до +20°C.

## Назначение:

Термощкаф ТШ-1-03 (далее изделие) предназначен для монтажа на опоры серии ОТВ АП.840.92.00 и установки в нём оборудования, обеспечивающего работу стационарной IP-видеокамеры (ТВК IP), купольной IP-видеокамеры, коммутации и передачи информации от соседних шкафов ТШ-7-03 и передачи информации на пульт управления по **одномодовой** оптоволоконной сети, а также поддержания заданного температурного режима при эксплуатации этого оборудования.

Изделие оборудовано:

- блоком управления климатом (БУК-1), предназначенным для управления обогревателями и холодным запуском аппаратуры, установленной в термощкафу;
- тамперным контактом для сигнализации о несанкционированном доступе.

Обогреватель оборудован биметаллическим контактным выключателем, ограничивающим его температуру до +130°C.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Климатическое исполнение изделия соответствует **УХЛ1.5 ГОСТ 15150-69**. Степень защиты **IP 66**.

## Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

## Комплект поставки:

- |                           |        |  |        |
|---------------------------|--------|--|--------|
| 1. Термощкаф .....        | 1 шт.; | 4. Ключ .....                            | 1 шт.; |
| 2. Козырек защитный. .... | 1 шт.; | 5. Прокладка резиновая уплотнительная .. | 1 шт.; |
| 3. Паспорт .....          | 1 шт.; | 6. Упаковочная тара .....                | 1 шт.  |

## Основные технические характеристики:

1. Питание шкафа:
  - напряжение питания U<sub>пит.</sub>.....220 В АС ±10%, 50 Гц;
  - максимальный ток нагрузки .....
  - 6 А;
2. Обогрев:
  - напряжение питания.....220 В АС ±10%, 50 Гц;
  - потребляемая мощность..... 161 Вт;
3. Диапазон рабочих температур..... - 60°C ÷ +50°C;
4. Диапазон регулирования температуры в шкафу..... -20°C ÷ +15°C;
5. Температура срабатывания тепловой защиты ..... +30°C ± 3°C;
6. Температура срабатывания аварийной сигнализации ..... +70°C ± 3°C;
7. Диапазон регулирования температуры холодного запуска аппаратуры..... -30°C ÷ +5°C;
8. Габаритные размеры ..... 600 x 600 x 210 мм;
9. Вес с упаковкой (не более).....29 кг.

## Установка термощкафа:

1. Установить шкаф ТШ-1-03 на верхнюю площадку кронштейна, проложив между ними уплотнительную прокладку из резины (поз.3), и закрепить с помощью болтовых соединений из состава опоры.

2. Продеть вводные кабели через прорези в термоизоляционном материале (рис.1 вид А).

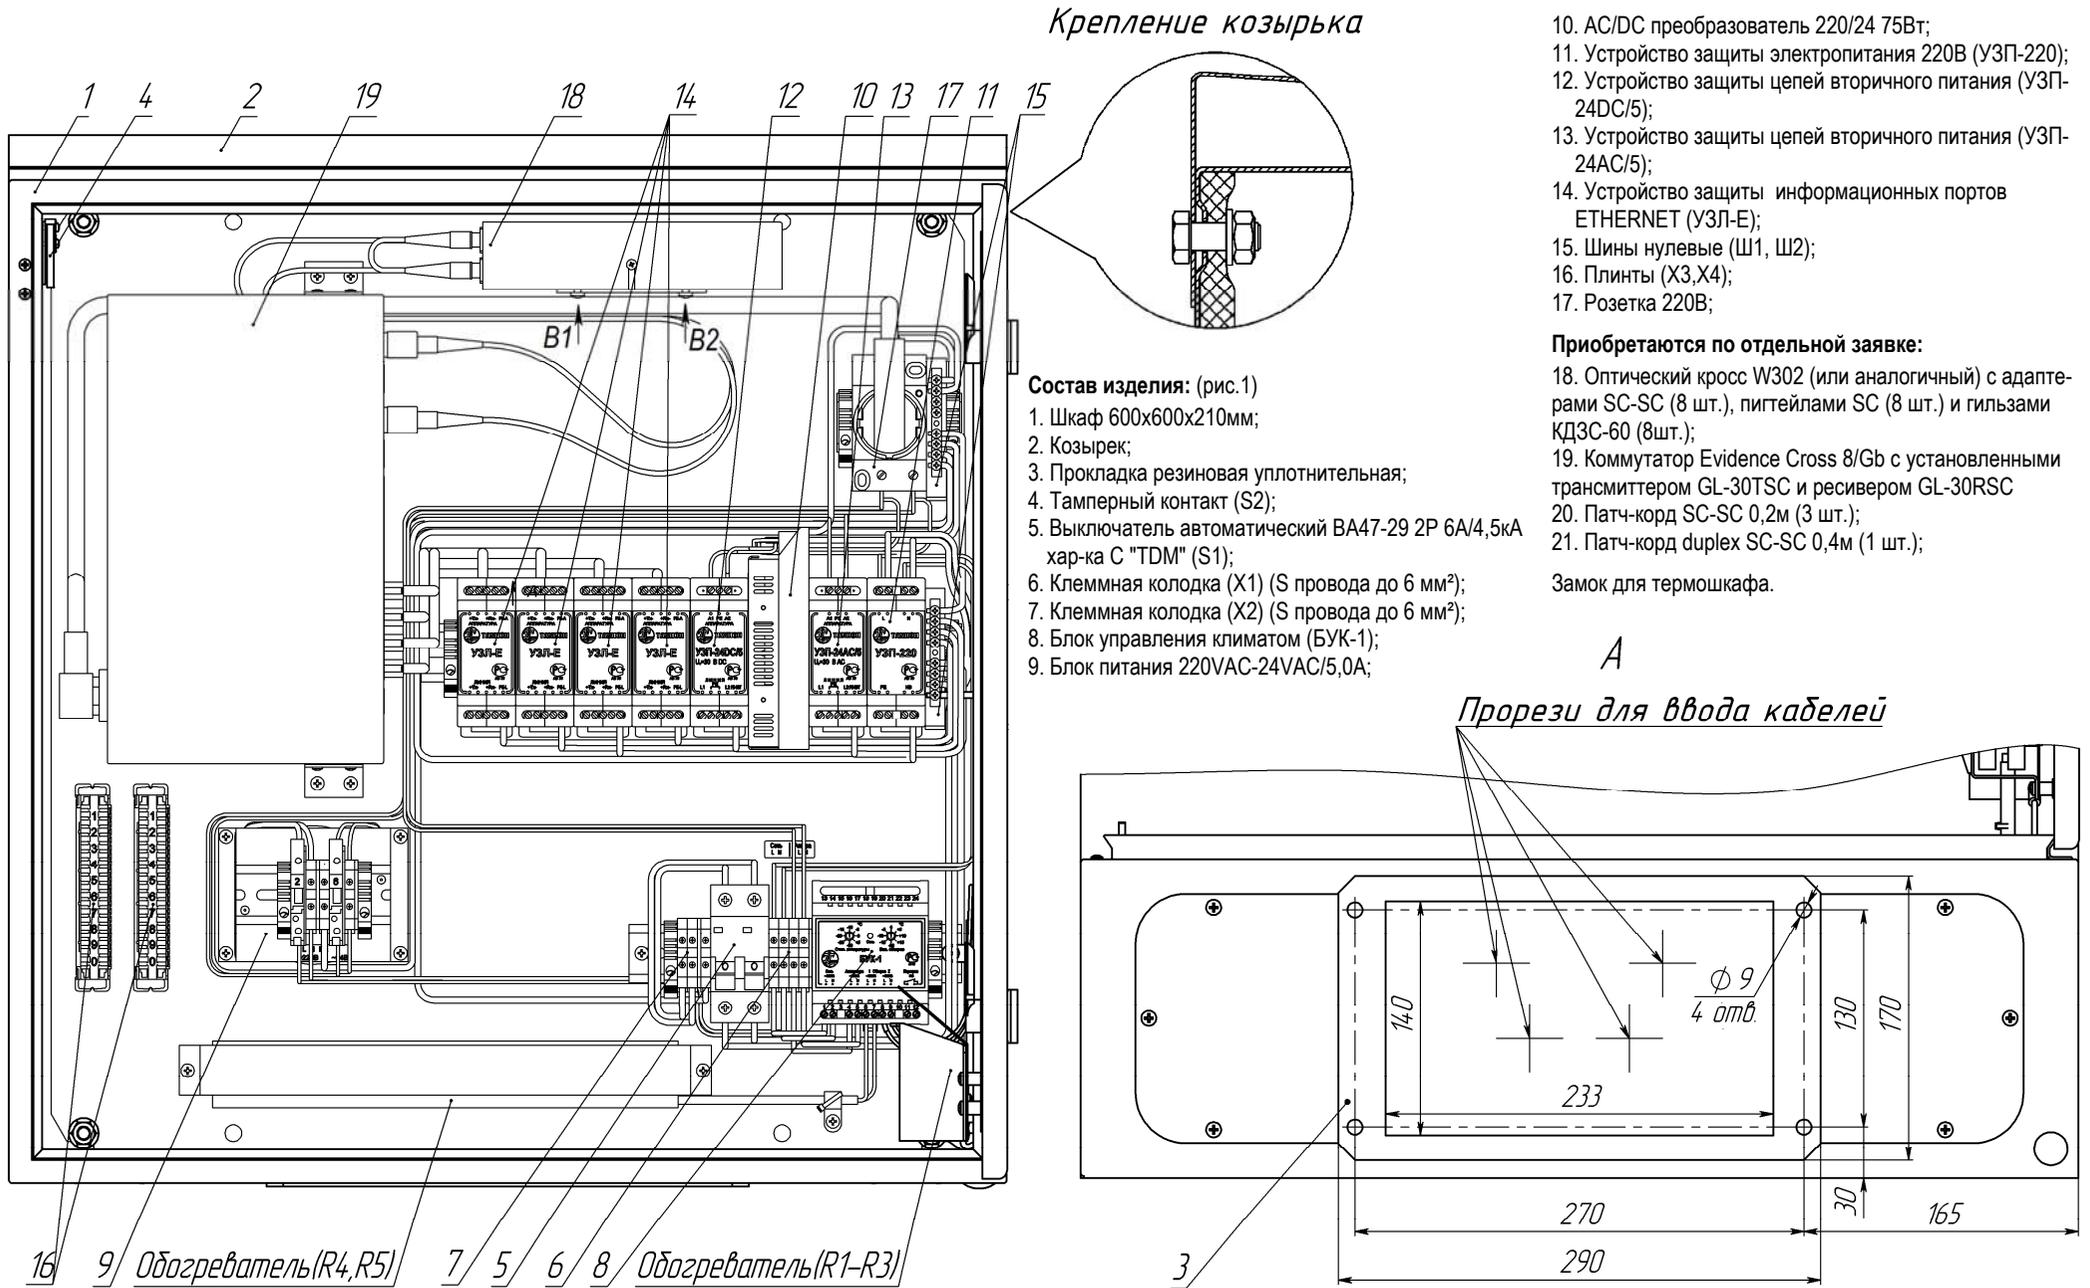


Рис. 1 Устройство термошкафа (дверь открыта на 90°)